

## 广东依顿电子科技股份有限公司采购项目公告

项目编号:20250711-140

广东依顿电子科技股份有限公司拟采用公开比选方式对“蓄冷电价申报新增计量柜申购”项目进行采购，兹邀请符合要求的报价人参加报价比选。

### 一、项目基本情况

1.1 项目名称（工程名称）：广东依顿电子科技股份有限公司的蓄冷电价申报新增计量柜申购（以下简称“本项目”或“本工程”或“工程”）。

1.2 工程地点：广东依顿电子科技股份有限公司厂区内。

1.3 建设单位（采购单位）：广东依顿电子科技股份有限公司。

1.4 工程内容（工程范围）：1、需要有资质的柜厂生产计量柜，容量2000A计量柜2个，容量1500A计量柜8个。2、计量柜规格要求按设计图纸定做，提供检验报告、合格证、一、二次接线图。柜厂需出符合供电局验收计量柜图纸。3、计量柜配置需符合《DL/T448-2016电能计量装置技术管理规范》及低压配电相关标准。4、不包现场安装，甲方自行安装电表。5、工程周期要求：15个公历日完成制作交付。包括但不限于：①本工程的工程量清单（详见附件1）及本工程的工程示意图（详见附件2）等所包含的全部工程内容及与本工程相关的全部工作；②按相关法律法规、规范、标准及政策等要求应采取的安全文明施工措施，绿色施工措施；③工程竣工验收并移交给建设单位前的工程保护措施及工程场地清洁与垃圾清运等工作；④本工程竣工验收工作（包括但不限于负责所有竣工资料的收集和整理并汇总成册等）；⑤完成本工程项目所需的相关配套工艺项目与措施项目及其它相关工作内容。具体工程内容（工程范围）以合同约定为准（合同样本详见附件3）。

1.5 工程质量：本工程的设计与施工应符合国家标准、行业标准及相关规范，并能满足甲方的生产经营实际需要；本工程采用的所有材料必须达到国家标准、行业标准及相关规范；本工程的整体质量必须达到国家标准、行业标准及工程所在地的省、市的规范要求，并能满足甲方的生产经营实际需要；具体工程质量以合同约定为准。

1.6 工程工期：15个公历日完成制作交付。

1.7 付款方式：完工付95%，质保一年付5%；具体付款方式以合同约定为准。

### 二、报价人应具备的资格条件

2.1 报价人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；报价人必须具备承包本工程所需具备的一切资质和资格。

2.2 报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。报价人须具有良好的商业信誉。

2.3 法定代表人、负责人或控股股东为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加报价。采购单位不接受本工程的联合体报价。

2.4 本项目的特定资格要求：公司成立年限满三年及以上，公司注册资本及年销售额大于等于伍佰万元（注册资本在 2025 年 01 月 01 号后增资无效），需要有资质的柜厂生产计量柜，能提供三份相关案例合同及发票佐证，施工作业人员相应证件齐全，认可并接受我司合同样本内的所有内容，能达到我司提供的验收标准中所有内容，遵守我司相应的施工要求规范。

### 三、报价要求与报价书要求。

#### 3.1 报价要求。

3.1.1 关于报价方式等方面的要求。报价人应按“工程总价大包干”的方式报价，即，报价人应按对本工程包设计、包施工、包工、包料、包材料二次转运、包施工机械设备、包施工器具、包质量、包安全、包工期、包安全文明施工、包绿色施工、包赶工措施、包材料送检费、包材料检测费、包竣工验收工程资料整理、包保险（报价人应为其在现场作业的人员团体购买意外伤害保险）、包竣工验收合格、包工程移交、包工程竣工验收合格后的保修、包税金等的“工程总价大包干”的承包方式就本工程进行一次报价。除本邀请书特别说明的由采购单位承担的费用外，所有与本工程设计及施工有关的费用全部由报价人承担并全部包含在报价人所报的工程总价中，报价人今后不应再追加任何费用。【特别说明：①本工程施工所需水电费由采购单位承担；②本工程如下材料由采购单位提供：\_\_\_/\_\_\_。】

#### 3.1.2 关于报价保证金的要求。

（1） 报价保证金的交纳。报价人应于2025年07月25日上午11：00时之前（含11：00时）向采购单位的银行账户（户名：广东依顿电子科技股份有限公司，开户行：中国工商银行中山三角支行，账号：2011004419000055255）交纳报价保证金人民币3000元；且报价人在向采购单位递交报价书/报价文件时，应一并递交《有关报价保证金等事项的同意函》（该同意函样本详见附件4，下同）。

（2） 报价保证金的处理。若报价人未被采购单位选取确定为本工程的中选供应商，则采购单位将全额向报价人无息退还报价保证金。报价人被采购单位选取确定为本工程的中选供应商后且报价人按采购单位要求及时与采购单位就本工程签订书面合同（合同样本如附件4所示）后10个工作日内，采购单位将全额向报价人无息退还报价保证金。若报价人被采购单位选取确定为本工程的中选供应商后，拒绝或拖延与采购单位就本工

程签订书面合同【包括但不限于报价人明确拒绝与采购单位就本工程签订书面合同，报价人以需修改本邀请书附件4所示合同条款为由拖延与采购单位就本工程签订书面合同，以及报价人以其他理由拒绝或拖延与采购单位就本工程签订书面合同等情形】，则采购单位有权不向报价人退还报价保证金。若报价人向采购单位提交报价书/报价文件后，报价人要求撤回或撤销报价书/报价文件，则采购单位有权不向报价人退还报价保证金。

3.2 报价书内容要求。报价人提交的报价书（报价文件）应包括如下内容（材料），且如下材料均须加盖报价人公章：

- 3.2.1 加盖公章的报价表/标价单；
- 3.2.2 《有关报价保证金等事项的同意函》；
- 3.2.3 营业执照副本复印件、资质证书复印件；
- 3.2.4 附件验收标准、清单、图纸及合同范本盖章；
- 3.2.5 附件竞价评选法定代表人证明书及竞价评选授权委托书填写盖章；
- 3.2.6 报价人认为需要提供的其他材料。

3.3 报价书密封要求。其中3.2.1报价表/标价单为商务文件需要用档案袋装好后进行密封，密封条处须由报价人加盖公章。档案袋封面注明采购人名称、项目名称、报价人名称字样，并加盖报价人公章。其它 3.2.2-3.2.6为技术文件，无需密封。

3.4 无效报价。报价人存在以下情形之一，视为报价人提交的报价书为无效报价：  
①不符合报价人资格的；②报价文件未提供报价的；③报价文件未密封，或者报价文件未经报价人签署、盖章；④报价人以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假；⑤提供虚假的财务状况或者业绩；⑥提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；⑦提供虚假的信用状况；⑧报价人提供虚其他假材料的；⑨报价人之间相互串通报价的；⑩不同报价人的报价文件由同一单位或个人编制，或者不同报价人委托同一单位或个人办理报价事宜，或者不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人。⑪报价人未向采购单位交纳报价保证金的；⑫报价人提交的报价文件缺少本邀请书第3.2.2项所述《有关报价保证金等事项的同意函》及3.2.5项所述的竞价评选法定代表人证明书及竞价评选授权委托书填写盖章的。

#### 四、项目节点时间（每项节点逾期或未参与视为放弃参选）

4.1 公示报名及资料附件获取时间：2025 年 07 月 16 号 10：00 至 2025 年 07 月 21 号 17：00，采购文件或附件网络发送，**报价人报名时需将联系人的名字、电话、邮箱、有效的营业执照及三份相关案例合同及每份合同的其中一张发票发送至采购人邮箱 Guohua.Liang@ellingtonpcb.com 进行报名。**审核通过后报名成功，采购人将资料文件通过报名邮箱发送至报价人。

4.3 技术交流及答疑时间：2025 年 07 月 22 号 8：00-17：00

4.4 报价时间：2025 年 07 月 22 号 8: 00 至 2025 年 07 月 25 号 11: 00

## 五、报价文件递交

5.1 递交截止时间：2025 年 07 月 25 日 11 时 00 分（北京时间）。

5.2 递交方式：递交至中国广东省中山市三角镇高平工业区 88 号，报价文件必须在递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或未送达指定地点的视为自动弃权。

5.3 递交地点：中国广东省中山市三角镇高平工业区 88 号。

六、成交原则。由采购单位（广东依顿电子科技股份有限公司）剔除上述第3.4款所述的无效报价后，研究确认报价人提供的资格条件符合采购单位采购要求后，按合理报价最低原则选取确定供应商。如本次所有报价都不符合采购单位要求，则采购单位有权否决本次所有报价，有权不在本次报价中选取供应商。被选取确定为供应商的报价人应按采购单位要求及时与采购单位就本工程签订书面合同（合同样本如附件4所示）；只有双方签订书面合同后，双方的合同关系才最终成立。

七、其他。无论报价人在本次报价中是否被选取确定为供应商，报价人参与本次报价所需支出的一切费用均应报价人自行承担。

## 八、比选时间、地点

比选时间：2025 年 07 月 25 日 15 时 00 分（北京时间）

比选地点：广东依顿电子科技股份有限公司。

## 九、联系方式

采购单位：广东依顿电子科技股份有限公司

采购联系人：梁工 18689368392

联系邮箱：Guohua.Liang@ellingtonpcb.com

本次邀请公告仅在广东依顿电子科技股份有限公司官网

（<http://www.ellingtonpcb.com>）发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购单位不予承担责任。

### 附件一：计量柜制作清单

 ELLINGTON 依顿

依品质而生

广东依顿电子科技股份有限公司


广东省中山市三角镇高平工业区 88 号

0760-85409988

蓄冷电价申报新增计量柜申购清单

| 序号     | 项目/材料名称 | 施工要求/材料规格                                                        | 品牌 | 单位 | 工程数量 | 材料单价 | 人工单价 | 综合价 | 单项合计 | 备注 |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|-----|------|----|
| 1      | 低压计量柜   | 1、计量柜规格800*600*2200MM，容量1500A；<br>2、按设计图纸要求完成计量柜定制<br>3、详见附件图纸要求 |    | 个  | 8    |      |      |     |      |    |
| 2      | 低压计量柜   | 1、计量柜规格800*600*2200MM，容量2000A；<br>2、按设计图纸要求完成计量柜定制<br>3、详见附件图纸要求 |    | 个  | 2    |      |      |     |      |    |
| 税金（元）： |         |                                                                  |    |    |      |      |      |     |      |    |
| 合计（元）： |         |                                                                  |    |    |      |      |      |     |      |    |

## 附件二：计量柜制作及要求标准图纸

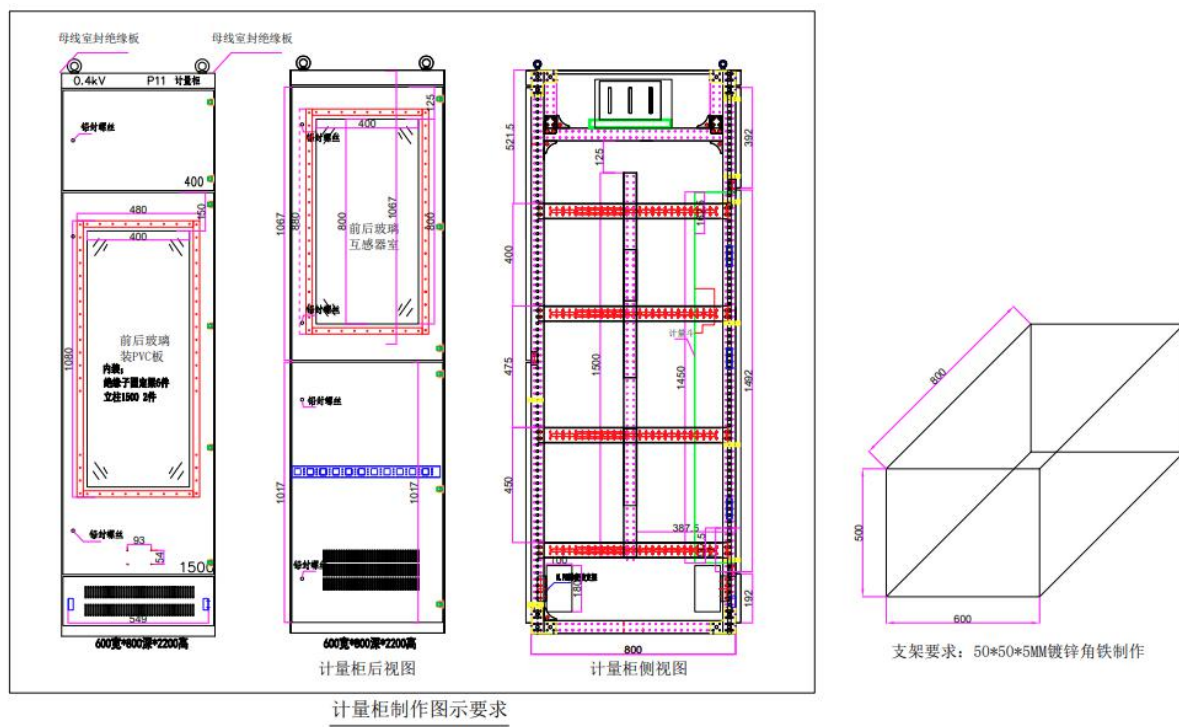

制作及要求标准:

- 1、柜内不需要配置电流互感器,电能表,预留安装互感器和电表位置。制作柜子数量:2台2000A计量柜,8台15000A计量柜。
- 2、柜子制作按照图要求制作,包括辅助配置柜位、母排、计量柜下进户方式。母排要求:1500A:310\*68\*8+80\*8。2000A:368\*8\*2+80\*8。
- 3、柜体采用冷轧钢板制作,厚度要求是厚20mm。柜体颜色白色漆,防护等级不低于IP30,具备通风散热设计,尺寸符合低压开关柜标准。内部柜架安装横梁,给端子支撑件,满足电气间隙和爬电距离,进线侧需要配置SPD保护。
- 4、电气设备安装专用于三相四线试验接线盒及配置匹配连接导线,回路配置母线,母排加敷设绝缘套管。
- 5、柜体铭牌标注计量,额定参数,制造信息等等。柜门、接线盒关键位置需要密封结构,防止篡改。
- 6、计量柜需符合《电能计量装置技术管理规范》(DL/T448-2016)及低压配电相关标准,具体可根据实际工程需求。